

- Bestandsanalyse
- Wärmelinienichte MWh/(m²a) ¹
- bis 0,7

bis 1,5


bis 2

> 2
- Sonstige Planzeichen
- Bundesstraßen ³

Staatsstraßen ³

DB-Streckennetz ²

Gemeindegrenze ²

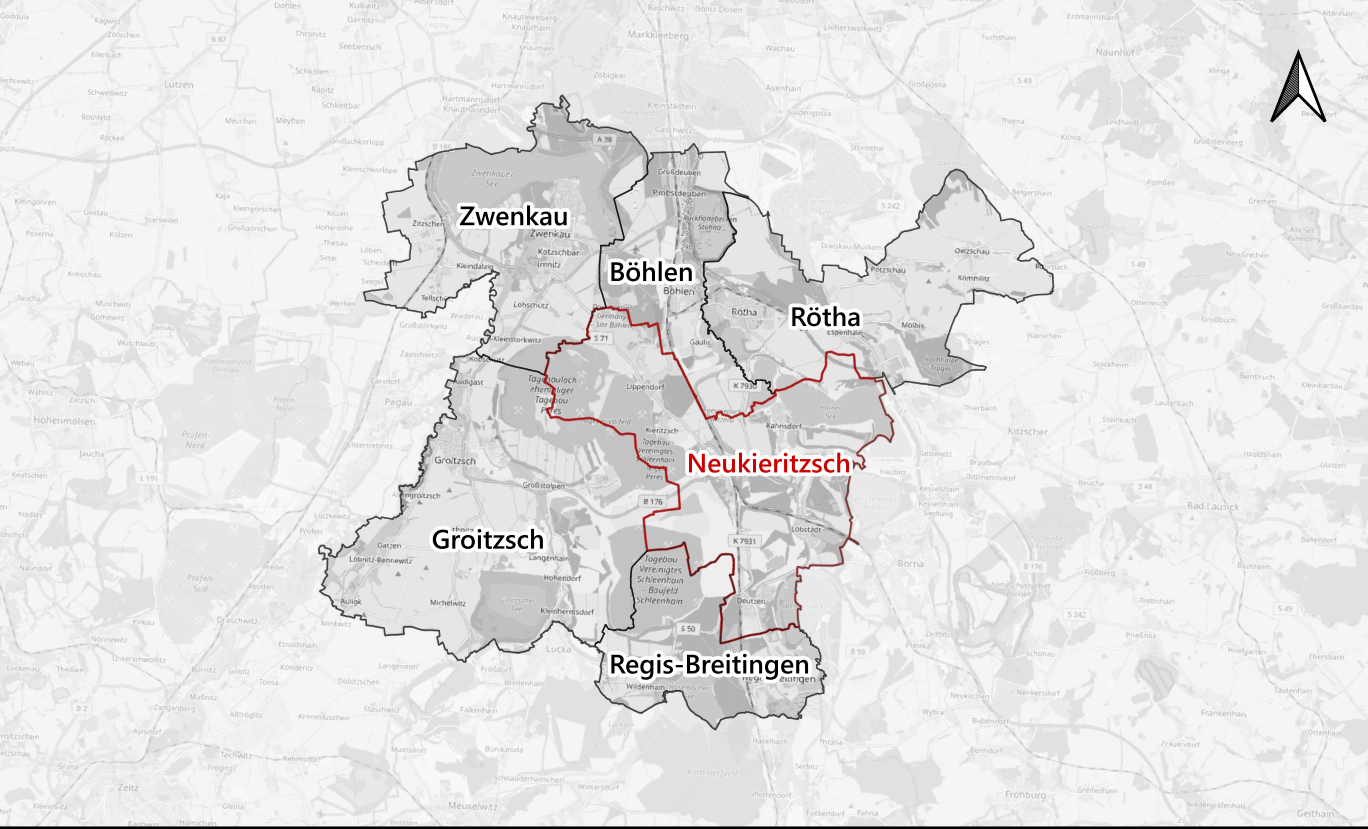

Vorhaben		Interkommunale Wärmeplanung für die Städte und Gemeinden Böhlen, Groitzsch, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau		
Darstellung		Neukieritzsch Bestandsanalyse – Wärmelinienichte		
Lagebezug:	ETRS89 Zone 33	<div><div></div><div>Stadt Böhlen</div><div>Karl-Marx-Straße 5 4564 Böhlen</div></div>	<div><div></div><div>Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH Humboldtstraße 15 04105 Leipzig Fon 0341 - 30823620 Mail: info@mellon-gesellschaft.de www.mellon-gesellschaft.de</div></div>	
Höhenbezug:				
Landkreis:	Leipzig			
Kommune:	Neukieritzsch			
Gemarkung:	.			
Flur:	.			
Datum:	21.05.2025	Auftragnehmer		
Maßstab:	1:20.000			
Plan-Nr.:	1			
Blatt:	2 von 4			



Quellennachweis:

OpenStreetMap (OSM) Basiskarte und Daten von OpenStreetMap (ODbL),
© <https://www.openstreetmap.org> und Mitwirkende, Stand: 25.09.2024
© <https://www.geosn.sachsen.de> und Mitwirkende, Stand: 25.09.2024
¹ Eigene Darstellung
² Gemeindegrenze: Basiskarte und Daten vom Katasteramt Sachsen (CC-BY-SA),
© <https://www.govdata.de>, geladen: 06.02.2025
³ <https://www.govdata.de>, geladen: 06.02.2025
⁴ <https://www.luis.sachsen.de/wasser/gewaessernetz.html>, geladen:
28.01.2025

